




План подвала

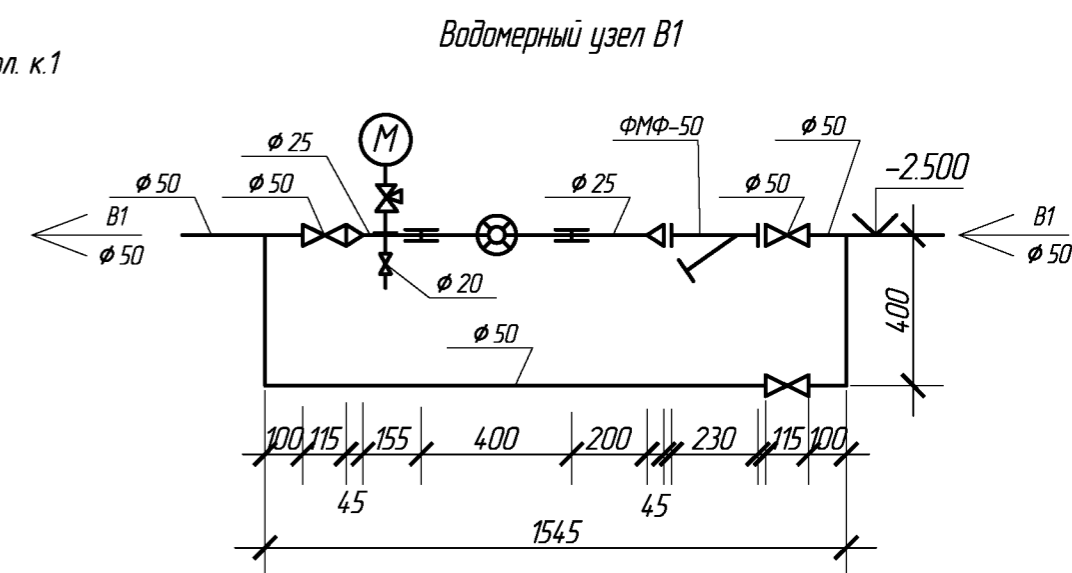


ПРИМЕЧАНИЕ

1. На плане указаны диаметры условного прохода трубопроводов



						01162.22 – 2016 – ВК			
						НО "Фонд МЖКХ Оренбургской области"			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	<div>Капитальный ремонт крыши, внепроектной инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, установка коллективного (общеквартирного) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного адресу: Оренбургская область, г. Медвенский, ул. Машиностроителей, д. 8</div>	Стадия	Лист	Листов
Утвердил	Айгаров П. А.						Р. П.	2	3
ГИП	Смирнова Л.И.								
Разработала	Смирнова Л.И.			14.04.16					
Проверил	Айгаров П. А.								
Н. контр.	Кожевникова О. Е.					План подвала (М 1:200) с системой В1	ООО "Предел"		

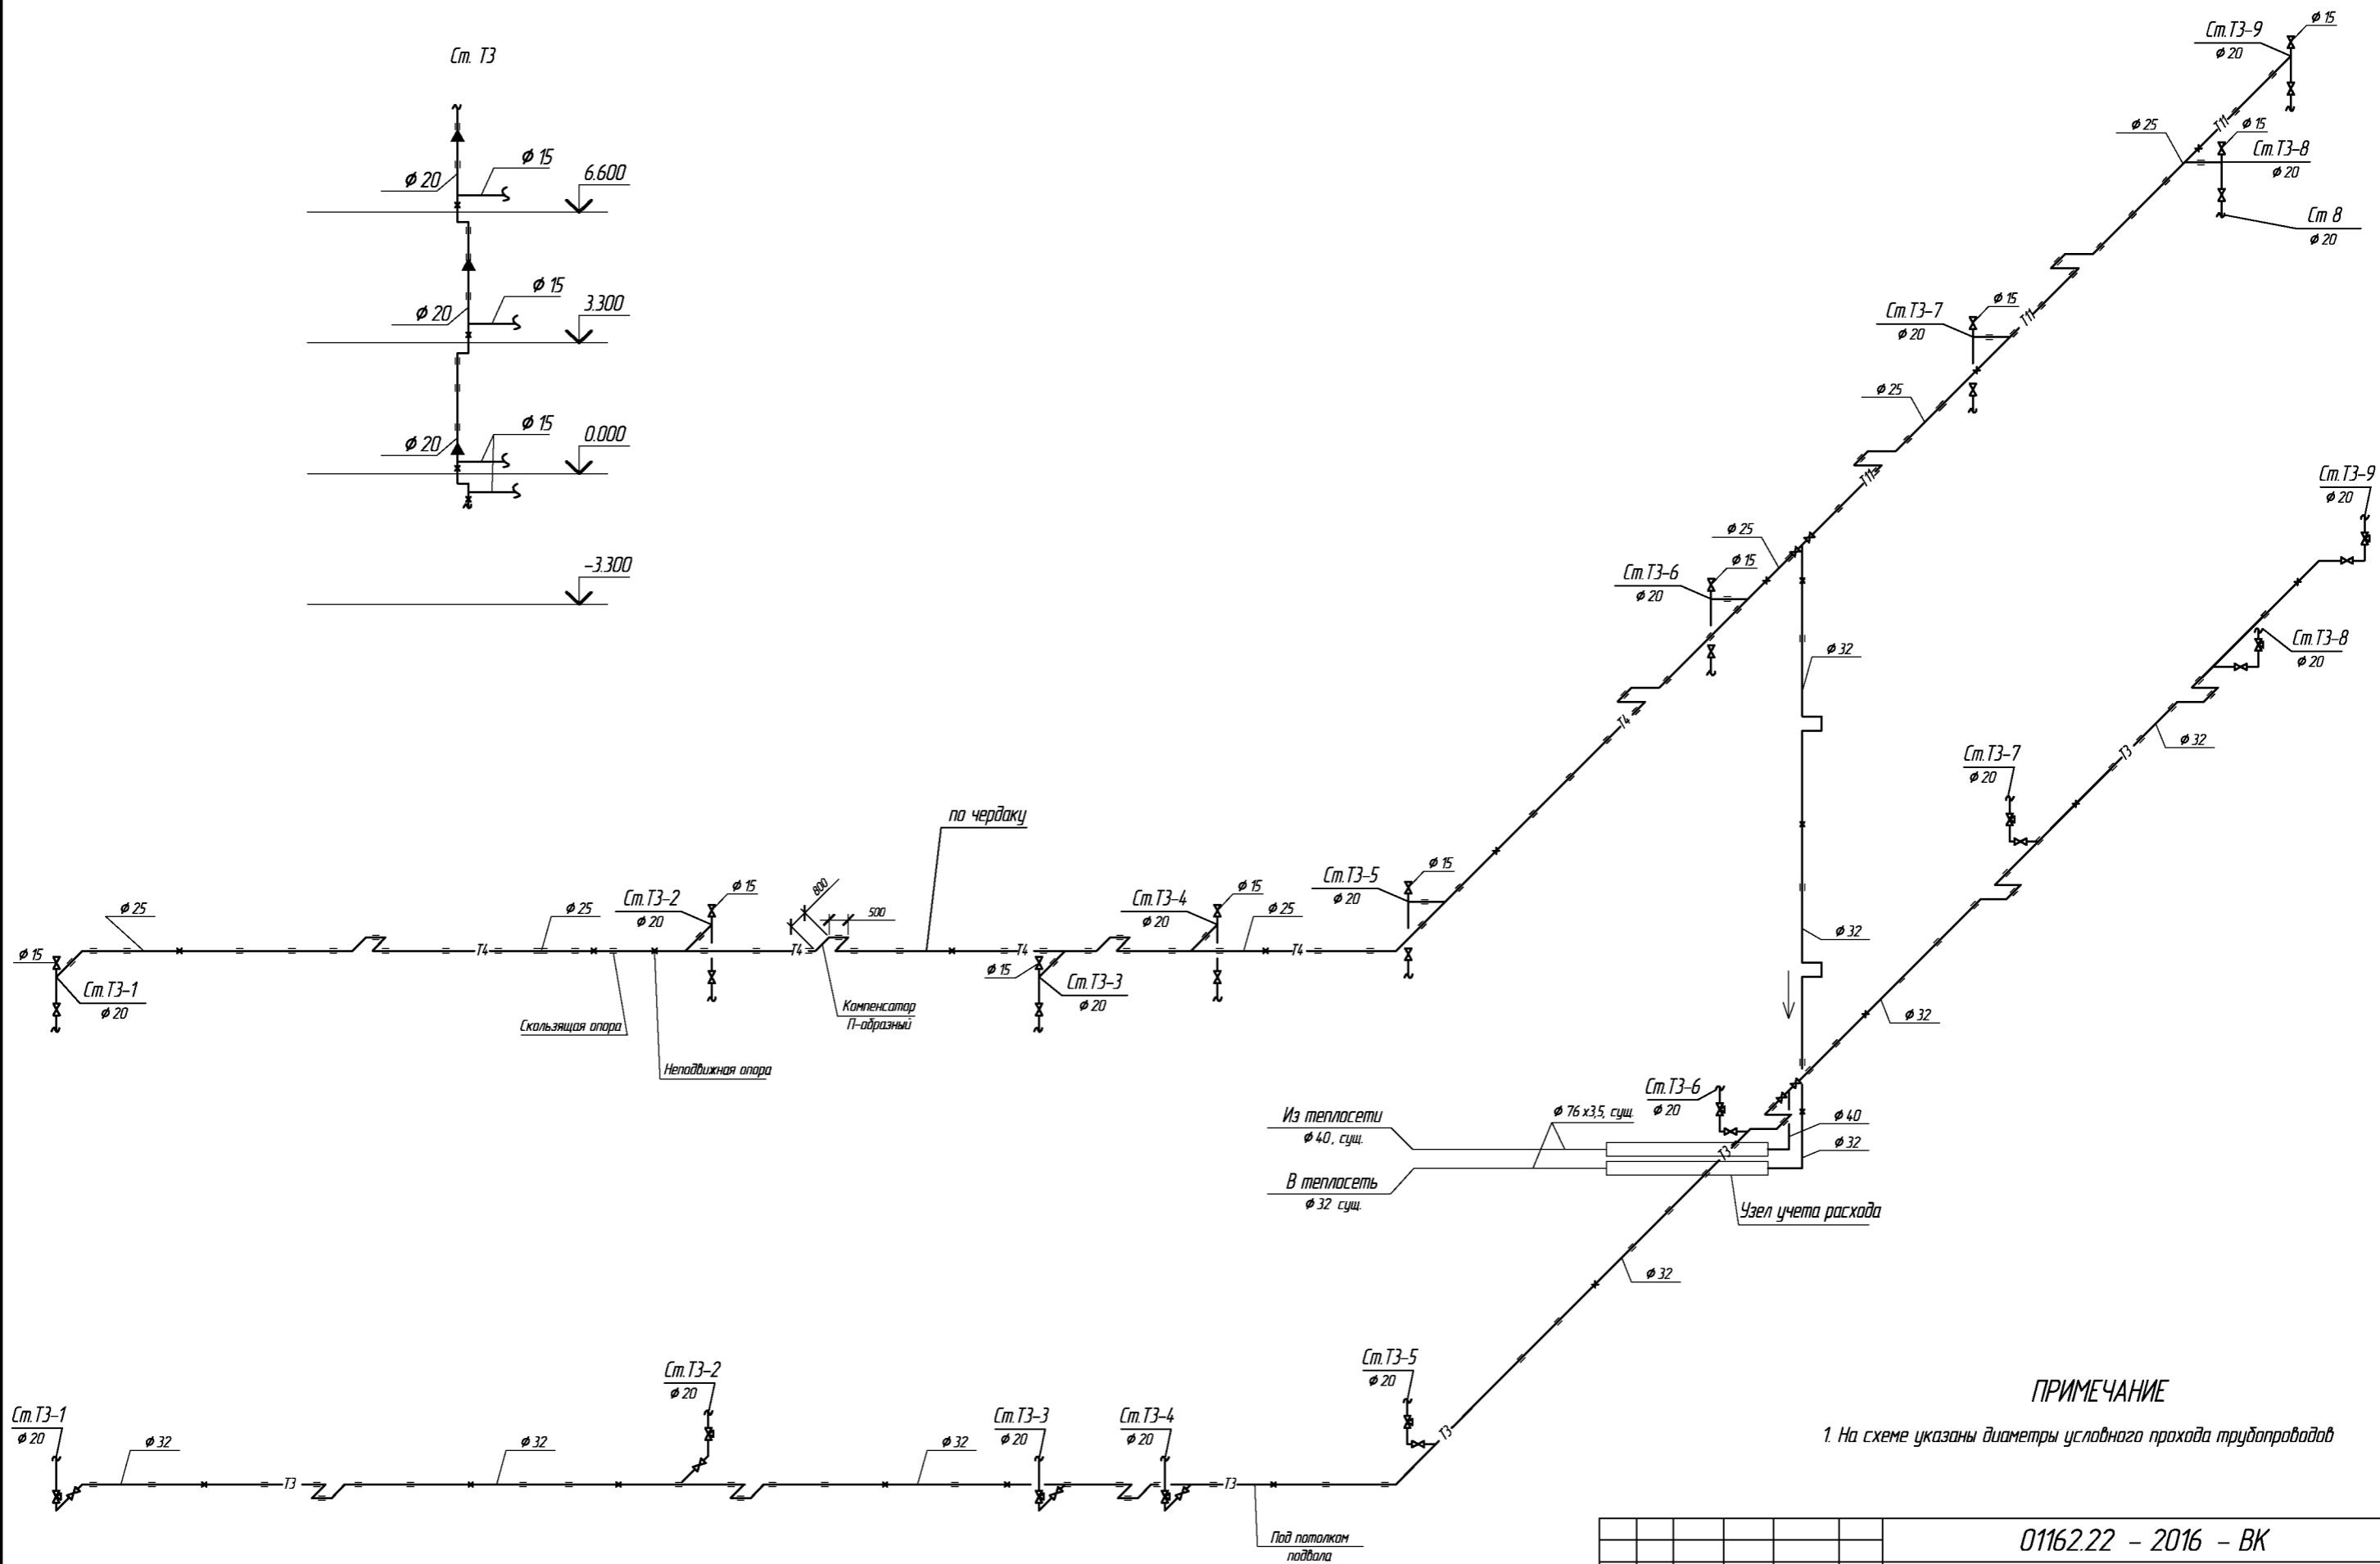

ПРИМЕЧАНИЕ

1. На схеме указаны диаметры условного прохода трубопроводов

						01162.22 - 2016 - ВК		
						НО "Фонд МЖКХ Оренбургской области"		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Копиями этого акта, выданных инженером системы теплоснабжения, заводом-изготовителем, через представителя заказчика коллектива (инженерной группы) учета и учета управления теплоснабжения, заводом-изготовителем, через представителя инженерной группы, расположенной в: Оренбургской области, г. Челябинск, ул. Мухоморова, д. 8	Статус	Лист
Утвердил	Айгаров П. А.						Р. П.	3
ГМП	Смирнова Л. И.				14.04.16			3
Разработала	Смирнова Л. И.							
Проберил	Айгаров П. А.							
Н. контр.	Каженикова О. Е.					Схема горячего водоснабжения	ООО "Предел"	